

# NRB 0800-2406 F

**Luftkondensierte Kühlung  
beim Free-Cooling**

Kühlleistung 211 ÷ 680 kW

- Mikrokanalregister
- Night Mode
- Betrieb bis 50 °C Außenlufttemperatur
- Hohe Wirkungsgrade bei Teillasten



## BESCHREIBUNG

Kaltwassersätze, die für die Klimatisierung von Wohn- / Gewerbegebäuden oder für die Kühlung von Gewerbegebäuden entwickelt und hergestellt wurden.  
Es handelt sich um Außengeräte mit Scroll-Verdichtern, Axialventilatoren, quellseitigem Wärmetauscher mit Mikrokanal, Plattenwärmetauscher und mit mechanischem oder elektronischem thermostatischem Expansionsventil je nach Modell.  
Gestell, Struktur und Verkleidung sind aus verzinktem Stahl und mit Polyesterlack RAL 9003 behandelt.

## AUSFÜHRUNGEN

- A** Hoher Wirkungsgrad
- E** Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft
- N** Höchster Wirkungsgrad, Schallgedämpft
- U** Höchster Wirkungsgrad

## EIGENSCHAFTEN

### Betriebsbereich

Betrieb bis zu 50 °C Außen temperatur bei Volllast je nach Größe und Ausführung. Für nähere Einzelheiten wird auf die technischen Unterlagen oder die Auswahlsoftware verwiesen.

### Einheiten Doppelter Kältekreislauf

Die Serie besteht aus Geräten, die mit 2 Kühlkreisen ausgestattet sind, um höchste Wirk samkeit auch bei Teillastbetrieb zu bieten und auch bei Ausfall eines der Kreise Dauer betrieb zu gewährleisten.

### Steuerung der Verflüssigungstemperatur

Seriennahe Vorrichtung zur elektronischen Kondensationssteuerung für den Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen, die es gestattet, den Luftdurchsatz an den tatsächlichen Bedarf der Anlage anzupassen, was Vorteile in Bezug auf die Kostenreduzierung mit sich bringt.

### Aluminium Mikrokanalregister

Die gesamte Serie verwendet Mikrokanalregister aus Aluminium, wodurch der Kältemittelverbrauch verringert wird und dennoch hohe Wirkungsgrade erzielt werden.

### Freecooling Wasser-Heiz-/Kühlregister

Außerdem haben diese Einheiten einen Wasserspeicher für den Modus Free-Cooling. Bei Anwendungen, wo die Kühlleistung das ganze Jahr konstant ist, bietet das Free-Cooling deutliche Möglichkeiten der Energieeinsparung.

Sobald die Außentemperatur günstig ist, lässt ein Ventil das Wasser zum Free-Cooling-Speicher fließen, das direkt von der Luft gekühlt wird und sogar die komplette Abschaltung der Kompressoren erlaubt, wodurch man eine deutliche Energieeinsparung erreicht.

- Sollte eine höhere Free-Cooling-Leistung erforderlich sein, steht auch das Modell „P“ Free-Cooling Plus mit einem größeren Wasserspeicher zur Verfügung.

### Elektronisches Expansionsventil

Die Geräte von Baugröße 1805 bis 2406 verfügen serienmäßig über ein elektronisches Expansionsventil.

Durch die Verwendung eines elektronischen Thermostatventils gibt es deutliche Vorteile bezüglich der Energieeffizienz besonders wenn der Kaltwassersatz in Teillast arbeitet.

### Hydraulik

Für Kosteneinsparung und bequeme Installation können diese Geräte mit integriertem Hydraulikbausatz ausgestattet werden.

Der Bausatz umfasst die wichtigsten hydraulischen Komponenten und ist in verschiedenen Konfigurationen mit einzelner oder mit Reservepumpe erhältlich, um aus verschiedenen Nutzförderhöhen auszuwählen zu können.

### STEUERUNG

Mikroprozessorregelung, inklusive 7"-Touchscreen, mit der man intuitiv auf den verschiedenen Bildschirmmasken surfen kann. Damit kann man die Betriebsparameter ändern und einige der Größen in Echtzeit graphisch darstellen lassen. Weiterhin können die Alarmmeldungen und ihre Chronologie verwaltet werden.

- Eine Programmieruhr gestattet das Eingeben der Betriebszeiten und einen eventuellen zweiten Sollwert.
- Die Temperaturregelung erfolgt mit der Proportional-Integral-Logik aufgrund der Wasseraustrittstemperatur.
- **Night Mode (Nachtmodus):** Nur bei den nicht schallgedämpften Versionen ist es möglich, ein schallgedämpftes Betriebsprofil einzustellen, das z.B. nachts für mehr akustischen Komfort sorgt, aber auch bei Spitzenlastzeiten immer Leistung garantiert.

## KONFIGURATION

Feld	Beschreibung
1,2,3	NRB
4,5,6,7	<b>Größe</b> 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1805, 2006, 2206, 2406
8	<b>Einsatzbereich</b> <input checked="" type="checkbox"/> Elektronisches Expansionsventil (1) <input type="checkbox"/> Mechanisches Thermostatventil niedrige Temperatur <input type="checkbox"/> Elektronisches Expansionsventil Niedrigtemperatur <input type="checkbox"/> Mechanisches Standard-Thermostatventil (2)
9	<b>Modell</b> <input type="checkbox"/> Free-Cooling <input type="checkbox"/> Free-cooling plus (3)
10	<b>Wärmerückgewinnung</b> <input type="checkbox"/> mit Enthitzer (4) <input type="checkbox"/> ohne Rückgewinnung
11	<b>Ausführung</b> <input type="checkbox"/> Hoher Wirkungsgrad <input type="checkbox"/> Hoher Wirkungsgrad, Schallgedämpft <input type="checkbox"/> Höchster Wirkungsgrad, Schallgedämpft <input type="checkbox"/> Höchster Wirkungsgrad
12	<b>Wärmetauscher / Freecooling Wasser-Heiz-/Kühlregister</b> <input type="checkbox"/> Kupfer-/Aluminium / Kupfer-/Aluminium <input type="checkbox"/> Lackiertes Aluminium Mikrokanalregister / Kupfer-/Aluminium Lackiertes <input type="checkbox"/> Kupfer / Kupfer <input type="checkbox"/> Kupfer-/Aluminium Lackiertes / Kupfer-/Aluminium Lackiertes <input type="checkbox"/> Alaluminium Mikrokanalregister / Kupfer-/Aluminium
13	<b>Ventilatoren</b> <input type="checkbox"/> IEC-Ventilatoren <input type="checkbox"/> Standard
14	<b>Spannungsversorgung</b> <input type="checkbox"/> 400V/3/50 Hz mit Sicherungen
15,16	<b>Hydraulik</b> <b>Ohne Hydraulikbausatz</b> 00 Ohne Hydraulikbausatz <b>Kit mit der Nr. 1 Pumpe</b> PA Pumpe A PB Pumpeneinheit (Pumpe B) PC Pumpeneinheit (Pumpe C) PD Pumpeneinheit (Pumpe D) PE Pumpeneinheit (Pumpe E) PF Pumpeneinheit (Pumpe F) PG Pumpeneinheit (Pumpe G)

## ZUBEHÖR

**AER485P1:** Schnittstelle RS-485 für Kontrollsysteme mit MODBUS-Protokoll. Vorgesehen ist 1 Zubehörteil für jede Steuerplatine des Gerätes.

**AERBAC-ONE:** Ethernet-Kommunikationsschnittstelle für die Protokolle BACnet/IP und Modbus TCP/IP, HTTPS-Protokoll für die Webschnittstelle, verschlüsselte Kommunikationsprotokolle und Zugangsdatenverwaltung gemäß den neuesten Standards. Für jede Steuereinheit der Anlage ist ein Zubehörteil vorgesehen.

**AERBACP:** Ethernet-Kommunikationsschnittstelle für die Protokolle Bacnet/IP und Modbus TCP/IP Vorgesehen ist 1 Zubehörteil für jede Steuerplatine des Gerätes.

**AERLINK:** Aerlink ist ein WiFi-Gateway mit seriellem RS485-Anschluss, über das zahlreiche Aermec-Produkte (Wärmepumpen/Kaltwassersätze, Systemregler), die mit dieser Schnittstelle ausgestattet sind, einfach und sicher an ein WiFi-Netzwerk angeschlossen werden können. Es funktioniert sowohl als Access Point (AP Access Point) wie auch als Client (WiFi-Station) und kann an einen einzelnen Generator oder an eine Anlagenzentrale angeschlossen werden, wodurch es sich leicht in jedes Netzwerk integrieren lässt. Dank der Apps AerApp und AerPlants, die auf Android- und iOS-Plattformen genutzt werden können, ist die Fernsteuerung der von Aermec entwickelten Klimagesysteme intuitiv und einfach möglich.

**AERNET:** Das Gerät erlaubt die Kontrolle, die Steuerung und die Fernüberwachung eines Kaltwassersatzes mit einem PC, einem Smartphone oder Tablet über Cloud-Verbindung. AERNET übernimmt die Master-Funktion, während jede angeschlossene Einheit von mindestens 3 bis zu max. 6 Einheiten als Slave konfiguriert wird. Die Verbindung erfolgt über Kabel und/oder USB-Stick. Eine WLAN-Verbindung ist nicht verfügbar. Darüber hinaus kann für eventuelle Nach-Analysen mit einem einfachen Klick eine Logdatei mit allen Daten der angeschlossenen Einheiten auf dem eigenen Terminal gespeichert werden. Mit dem Kauf eines Aernet-Routers profitiert der Kunde von einem kostenlosen 24-monati-

Feld	Beschreibung
PH	Pumpeneinheit (Pumpe H)
PI	Pumpeneinheit (Pumpe I)
PJ	Pumpeneinheit (Pumpe J) (5)
<b>Kit mit der Nr. 1 Pumpe + Reserve</b>	
DA	Pumpe A + Reserve
DB	Pumpe B + Reserve
DC	Pumpe C + Reserve
DD	Pumpe D + Reserve
DE	Pumpe E + Reserve
DF	Pumpe F + Reserve
DG	Pumpe G + Reserve
DH	Pumpe H + Reserve
DI	Pumpe I + Reserve
DJ	Pumpe J + Reserve (5)
<b>Kit mit der Pufferspeicher und Nr. 1 Pumpe</b>	
AA	Pufferspeicher mit Pumpe A
AB	Pufferspeicher mit Pumpe B
AC	Pufferspeicher mit Pumpe C
AD	Pufferspeicher mit Pumpe D
AE	Pufferspeicher mit Pumpe E
AF	Pufferspeicher mit Pumpe F
AG	Pufferspeicher mit Pumpe G
AH	Pufferspeicher mit Pumpe H
AI	Pufferspeicher mit Pumpe I
AJ	Pufferspeicher mit Pumpe J (5)
<b>Kit mit der Pufferspeicher und pumpe + Reserve</b>	
BA	Pufferspeicher mit Pumpe A + Reserve
BB	Pufferspeicher mit Pumpe B + Reserve
BC	Pufferspeicher mit Pumpe C + Reserve
BD	Pufferspeicher mit Pumpe D + Reserve
BE	Pufferspeicher mit Pumpe E + Reserve
BF	Pufferspeicher mit Pumpe F + Reserve
BG	Pufferspeicher mit Pumpe G + Reserve
BH	Pufferspeicher mit Pumpe H + Reserve
BI	Pufferspeicher mit Pumpe I + Reserve
BJ	Pufferspeicher mit Pumpe J + Reserve (5)

(1) Die Größen 1805 ÷ 2406 sind serienmäßig mit dem elektronischen Thermostatventil ausgestattet

(2) Bereitstes Wasser von +4 °C ÷ 18 °C

(3) Die Modelle Free-Cooling Plus "P" sind nur mit Batterien "00" und "0" kompatibel

(4) Am Eingang des Wärmetauschers muss immer eine Wassertemperatur von mindestens 35 °C gewährleistet werden.

(5) Für alle Kombinationen mit J-Pumpe ersuchen wir Sie den Firmensitz zu kontaktieren.

gen Zeitraum, in dem er den Aernet-Dienst ohne zusätzliche Kosten nutzen kann. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann der Dienst durch Abschluss eines Abonnements für einen Zeitraum von 1, 2 oder 3 Jahren verlängert werden. Weitere Einzelheiten zu den Kosten und Verlängerungsmodalitäten erhalten Sie von unserem Büro oder in der technischen Dokumentation auf unserer Website [www.aermec.com](http://www.aermec.com).

**FB1:** Luftfilter zum Schutz der Mikrokanal-Wärmetauscher. Besteht aus einem Rahmen und einem Filterelement aus Mikro-Streckmetall für äußerst geringe Druckverluste.

**FL:** Strömungswächter.

**MULTICHLILER-EVO:** Kontrollsysteem zur Steuerung, zum Ein- und Ausschalten der einzelnen Kaltwassersätze in einer Anlage, in der mehrere Geräte parallel installiert sind (Max. n° 9), die so einen konstanten Zustrom zu den Verdampfern gewährleisten.

**PGD1:** Ermöglicht die Fernsteuerung des Einheiten.

**PR4:** Fernsteuertafel mit LCD-Display und Touch-Tastatur für die Grundsteuerung, die Programmierung von Zeitenstern und die Anzeige von Alarmen einer einzelnen Einheit.

■ **Das Zubehör PR4 sollte nur dann mit der RS485-Kommunikationsschnittstelle gekoppelt werden, wenn die serielle Schnittstelle durch ein anderes Gerät belegt ist.**

**AVX:** Vibrationsschutz mit Federn.

## WERKSEITIG MONTIERTES ZUBEHÖR

**DRE:** Elektronische Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms.

**RIF:** Strom-Phasenkompensator. Mit dem Motor parallel geschaltet, ermöglicht eine Reduzierung der Stromaufnahme (circa 10%).

**GP:** Einbruchschutzgitter

**T6:** Doppeltes Sicherheitsventil mit Umschalthahn, sowohl auf der HD- als auch auf der ND-Seite.

## EIGNUNGSTABELLE DES ZUBEHÖRS

Modell	Ver	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
AER485P1	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERBAC-ONE	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERBACP	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERLINK	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AERNET	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FB1	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FL	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTICHILLER-EVO	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PGD1	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Fernsteuerungstafel

Modell	Ver	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
PR4	A,E,N,U	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Das Zubehör PR4 sollte nur dann mit der RS485-Kommunikationsschnittstelle gekoppelt werden, wenn die serielle Schnittstelle durch ein anderes Gerät belegt ist.

## Schwingungsdämpfer

Ver	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Hydraulik: 00</b>											
A	AVX1066	AVX1066	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1074	AVX1052
E, U	AVX1070	AVX1070	AVX1070	AVX1072	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1052	AVX1052	AVX1054	AVX1054
N	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1074	AVX1074	AVX1074	AVX1052	AVX1054	AVX1054	AVX1057	AVX1057
<b>Hydraulik: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, BA, BB, BC, BD</b>											
A	AVX1068	AVX1068	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1075	AVX1053
E, U	AVX1071	AVX1069	AVX1069	AVX1073	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1053	AVX1053	AVX1056	AVX1056
N	AVX1073	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1075	AVX1075	AVX1053	AVX1056	AVX1056	AVX1051	AVX1051
<b>Hydraulik: AH, AI, BE, BF, BG</b>											
A	AVX1068	AVX1068	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1075	AVX1053
E, U	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1073	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1053	AVX1053	AVX1056	AVX1056
N	AVX1073	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1075	AVX1075	AVX1053	AVX1056	AVX1056	AVX1051	AVX1051
<b>Hydraulik: BH, BI</b>											
A	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1075	AVX1053
E, U	AVX1069	AVX1069	AVX1069	AVX1073	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1053	AVX1053	AVX1056	AVX1056
N	AVX1073	AVX1073	AVX1073	AVX1075	AVX1075	AVX1075	AVX1053	AVX1078	AVX1056	AVX1051	AVX1051
<b>Hydraulik: DA, DB, DC, DD, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG</b>											
A	AVX1066	AVX1066	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1074	AVX1052
E, U	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1072	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1052	AVX1052	AVX1054	AVX1054
N	AVX1072	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1074	AVX1074	AVX1052	AVX1054	AVX1054	AVX1050	AVX1050
<b>Hydraulik: DE, DF, DG, PH, PI</b>											
A	AVX1066	AVX1066	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1074	AVX1052
E, U	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1072	AVX1072	AVX1072	AVX1076	AVX1052	AVX1052	AVX1054	AVX1054
N	AVX1072	AVX1072	AVX1072	AVX1074	AVX1074	AVX1074	AVX1052	AVX1055	AVX1055	AVX1050	AVX1050
<b>Hydraulik: DH, DI</b>											
A	AVX1067	AVX1067	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1072	AVX1072	AVX1079	AVX1076	AVX1052
E, U	AVX1068	AVX1068	AVX1068	AVX1072	AVX1072	AVX1072	AVX1076	AVX1052	AVX1052	AVX1055	AVX1055
N	AVX1072	AVX1072	AVX1072	AVX1076	AVX1076	AVX1076	AVX1052	AVX1077	AVX1055	AVX1050	AVX1050

## Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms

Ver	0800	0900	1000	1100	1200	1400
A, E, N, U	DRENRB0800 (1)	DRENRB0900 (1)	DRENRB1000 (1)	DRENRB1100 (1)	DRENRB1200 (1)	DRENRB1400 (1)

(1) Nur für Stromversorgungen 400V 3N ~ 50Hz und 400V 3 ~ 50Hz. Bei vorhandener Angabe x oder x3 weist dies auf die zu bestellende Menge hin.  
Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

Ver	1600	1805	2006	2206	2406
A, E, N, U	DRENRB1600 (1)	DRENRB1805 (1)	DRENRB2006 (1)	DRENRB2206 (1)	DRENRB2406 (1)

(1) Nur für Stromversorgungen 400V 3N ~ 50Hz und 400V 3 ~ 50Hz. Bei vorhandener Angabe x oder x3 weist dies auf die zu bestellende Menge hin.  
Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

## Phasenkompensator

Ver	0800	0900	1000	1100	1200	1400
A	RIFNRB0800	RIFNRB0900	RIFNRB1000	RIFNRB1100	RIFNRB1200	RIFNRB1400
E, U	RIFNRB0800	RIFNRB0900	RIFNRB1000	RIFNRB1101	RIFNRB1201	RIFNRB1401
N	RIFNRB0801	RIFNRB0901	RIFNRB1001	RIFNRB1101	RIFNRB1201	RIFNRB1401

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

Ver	1600	1805	2006	2206	2406
A	RIFNRB1601	RIFNRB1805	RIFNRB2006	RIFNRB2206	RIFNRB2416
E, N, U	RIFNRB1601	RIFNRB1815	RIFNRB2016	RIFNRB2216	RIFNRB2416

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

### Doppelte Sicherheitsventile

Ver	0800	0900	1000	1100	1200	1400
A	T6NRB13	T6NRB13	T6NRB14	T6NRB14	T6NRB15	T6NRB15
E, N, U	T6NRB14	T6NRB14	T6NRB14	T6NRB14	T6NRB15	T6NRB15

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

Ver	1600	1805	2006	2206	2406
A	T6NRB15	T6NRB15	T6NRB15	T6NRB15	T6NRB16
E, U	T6NRB15	T6NRB17	T6NRB16	T6NRB19	T6NRB19
N	T6NRB18	T6NRB19	T6NRB19	T6NRB20	T6NRB20

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

### Schutzgitter

Ver	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
A	GP2VN	GP2VN	GP3VNF	GP3VNF	GP3VNF	GP4VN	GP4VN	GP4G	GP5G	GP5G	GP6V
E, U	GP3VNF	GP3VNF	GP3VNF	GP4VN	GP4VN	GP4VN	GP5VN	GP6V	GP6V	GP7V	GP7V
N	GP4VN	GP4VN	GP4VN	GP5VN	GP5VN	GP5VN	GP6V	GP7V	GP7V	GP8V	GP8V

Der graue Hintergrund kennzeichnet das im Werk installierte Zubehör

**Die Einheiten 0800A, 0900A mit der Option "Speicher" haben eine Länge von 3970**

mm und müssen Schutzgitter GP2VNA montiert haben.

### TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

#### NRB - A

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Modell: F</b>												
<b>Kühleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>												
Kühleistung	kW	211,8	234,3	273,4	307,1	335,9	373,3	432,0	474,2	542,2	584,4	655,6
Leistungsaufnahme	kW	76,0	88,0	93,9	108,9	124,8	145,6	157,1	185,1	201,0	229,4	243,7
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	133,70	152,10	165,50	189,40	215,10	248,20	269,70	316,30	347,40	394,40	423,30
EER	W/W	2,79	2,66	2,91	2,82	2,69	2,56	2,75	2,56	2,70	2,55	2,69
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	36.397	40.249	46.968	52.762	57.713	64.138	74.217	81.471	93.153	100.403	112.635
Druckverlust im System	kPa	49	50	68	76	91	99	64	68	88	96	122
<b>Kühleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>												
Kühleistung	kW	139,8	142,0	203,2	208,4	211,6	214,7	280,5	284,4	350,8	354,8	421,5
Leistungsaufnahme	kW	7,5	7,5	11,2	11,2	11,2	11,2	15,0	15,0	18,7	18,7	22,5
Gesamt-Stromaufnahme im Free-Cooling	A	13,2	13,0	19,8	19,6	19,4	19,2	25,7	25,6	32,4	32,2	39,1
EER	W/W	18,64	18,94	18,07	18,53	18,81	19,09	18,71	18,97	18,72	18,93	18,74
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	36.397	40.249	46.968	52.762	57.713	64.138	74.217	81.471	93.153	100.403	112.635
Druckverlust im System	kPa	88	97	101	117	139	158	112	125	144	161	188

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Modell: P</b>												
<b>Kühleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>												
Kühleistung	kW	210,3	232,4	271,9	305,1	333,3	369,6	428,9	469,8	538,2	579,2	650,8
Leistungsaufnahme	kW	76,8	89,2	94,8	110,0	126,2	147,6	158,7	187,5	203,2	232,3	246,6
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	134,80	153,70	166,70	190,90	217,20	251,00	272,10	319,80	350,60	398,70	427,30
EER	W/W	2,74	2,61	2,87	2,77	2,64	2,50	2,70	2,51	2,65	2,49	2,64
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	36.136	39.921	46.723	52.411	57.266	63.506	73.697	80.717	92.472	99.510	111.819
Druckverlust im System	kPa	48	49	67	75	89	97	63	66	87	95	120
<b>Kühleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>												
Kühleistung	kW	149,8	152,0	217,8	223,3	226,6	229,5	300,5	304,3	375,9	379,8	451,6
Leistungsaufnahme	kW	7,6	7,6	11,4	11,4	11,4	11,4	15,2	15,2	19,0	19,0	22,8
Gesamt-Stromaufnahme im Free-Cooling	A	13,4	13,1	20,1	19,8	19,7	19,4	26,1	26,0	32,8	32,7	39,6
EER	W/W	19,66	19,95	19,06	19,55	19,83	20,09	19,73	19,98	19,74	19,94	19,76
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	36.136	39.921	46.723	52.411	57.266	63.506	73.697	80.717	92.472	99.510	111.819
Druckverlust im System	kPa	86	95	100	116	137	155	110	123	142	158	185

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

**NRB - E**

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Modell: F</b>											
<b>Kühleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>											
Kühleistung	kW	220,6	242,6	265,3	310,3	344,7	379,2	438,5	498,2	546,9	610,1
Leistungsaufnahme	kW	73,4	84,2	95,7	106,6	122,4	142,0	155,3	174,8	199,2	219,5
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	125,50	142,40	160,10	179,20	204,60	235,80	257,70	291,80	333,00	368,20
EER	W/W	3,00	2,88	2,77	2,91	2,82	2,67	2,82	2,85	2,75	2,78
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	37.902	41.688	45.573	53.310	59.226	65.155	75.344	85.588	93.960	104.827
Druckverlust im System	kPa	44	53	57	82	90	109	58	75	85	89
<b>Kühleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>											
Kühleistung	kW	164,6	168,5	171,5	222,5	227,6	231,2	285,4	338,9	344,8	399,2
Leistungsaufnahme	kW	7,9	7,9	7,9	10,5	10,5	10,5	13,1	15,8	15,8	18,4
Gesamt-Stromaufnahme in Free-Cooling	A	13,5	13,3	13,2	17,6	17,6	17,4	21,8	26,3	26,3	30,8
EER	W/W	20,90	21,39	21,78	21,18	21,67	22,02	21,74	21,51	21,89	21,72
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	37.902	41.688	45.573	53.310	59.226	65.155	75.344	85.588	93.960	104.827
Druckverlust im System	kPa	67	80	88	120	136	165	95	114	132	139

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Modell: P</b>											
<b>Kühleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>											
Kühleistung	kW	219,4	241,1	263,2	308,4	342,1	375,8	435,2	494,7	542,4	605,4
Leistungsaufnahme	kW	74,1	85,1	96,8	107,7	123,7	143,8	157,0	176,7	201,6	222,1
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	126,40	143,50	161,50	180,60	206,50	238,40	260,00	294,40	336,30	371,80
EER	W/W	2,96	2,83	2,72	2,86	2,76	2,61	2,77	2,80	2,69	2,73
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	37.695	41.419	45.215	52.979	58.785	64.562	74.775	84.990	93.195	104.013
Druckverlust im System	kPa	44	53	56	81	89	107	57	74	84	100
<b>Kühleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>											
Kühleistung	kW	175,0	179,4	182,7	236,7	242,4	246,2	304,0	360,9	367,2	425,1
Leistungsaufnahme	kW	8,0	8,0	8,0	10,7	10,7	10,7	13,3	16,0	16,0	18,6
Gesamt-Stromaufnahme in Free-Cooling	A	13,6	13,5	13,3	17,9	17,8	17,7	22,1	26,6	26,7	31,2
EER	W/W	21,90	22,45	22,86	22,22	22,76	23,11	22,83	22,58	22,98	22,80
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	37.695	41.419	45.215	52.979	58.785	64.562	74.775	84.990	93.195	104.013
Druckverlust im System	kPa	66	79	87	118	134	162	94	113	130	137

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

**NRB - U**

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Modell: F</b>											
<b>Kühleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>											
Kühleistung	kW	227,3	250,9	275,8	320,4	357,9	396,3	455,4	515,9	569,2	633,7
Leistungsaufnahme	kW	73,7	83,6	94,1	106,4	120,6	138,5	153,5	173,2	195,2	215,9
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	133,20	149,20	165,70	188,70	211,50	240,00	266,70	303,50	341,30	379,50
EER	W/W	3,08	3,00	2,93	3,01	2,97	2,86	2,97	2,98	2,92	2,94
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	39.046	43.104	47.382	55.045	61.497	68.087	78.245	88.642	97.793	108.881
Druckverlust im System	kPa	47	57	61	88	97	120	62	81	92	111
<b>Kühleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>											
Kühleistung	kW	192,7	198,6	203,6	261,5	269,7	276,0	338,6	400,3	410,2	473,3
Leistungsaufnahme	kW	11,2	11,2	11,2	15,0	15,0	18,7	22,5	22,5	26,2	26,2
Gesamt-Stromaufnahme in Free-Cooling	A	20,3	20,1	19,8	26,6	26,3	26,0	32,6	39,4	39,3	46,1
EER	W/W	17,13	17,66	18,11	17,44	17,99	18,41	18,07	17,80	18,24	18,34
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	39.046	43.104	47.382	55.045	61.497	68.087	78.245	88.642	97.793	108.881
Druckverlust im System	kPa	71	86	95	128	147	179	103	122	143	150

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Modell: P</b>												
<b>Kühlleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>												
Kühlleistung	kW	226,2	249,6	274,2	318,8	356,0	393,8	452,9	513,3	565,9	630,2	676,8
Leistungsaufnahme	kW	74,4	84,4	95,0	107,4	121,8	139,9	154,8	174,8	197,2	218,0	240,9
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	134,10	150,20	166,90	189,90	213,20	242,00	268,60	305,70	344,00	382,40	421,40
EER	W/W	3,04	2,96	2,89	2,97	2,92	2,82	2,93	2,94	2,87	2,89	2,81
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	38.871	42.893	47.115	54.781	61.158	67.658	77.819	88.186	97.229	108.280	116.278
Druckverlust im System	kPa	46	57	60	87	96	118	62	80	91	95	110
<b>Kühlleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>												
Kühlleistung	kW	205,9	212,7	218,2	279,8	289,0	295,9	362,9	428,9	439,8	507,3	515,9
Leistungsaufnahme	kW	11,4	11,4	11,4	15,2	15,2	15,2	19,0	22,8	22,8	26,7	26,7
Gesamt-Stromaufnahme in Free-Cooling	A	20,6	20,3	20,1	26,9	26,7	26,4	33,0	40,0	39,9	46,8	46,6
EER	W/W	18,02	18,62	19,10	18,37	18,97	19,42	19,06	18,77	19,25	19,03	19,35
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	38.871	42.893	47.115	54.781	61.158	67.658	77.819	88.186	97.229	108.280	116.278
Druckverlust im System	kPa	70	85	94	126	145	177	102	121	141	148	171

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

#### NRB - N

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Modell: F</b>												
<b>Kühlleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>												
Kühlleistung	kW	228,3	252,4	278,0	320,3	358,3	397,2	454,4	510,9	563,3	628,5	675,3
Leistungsaufnahme	kW	72,5	82,2	92,3	104,6	118,7	136,3	151,0	171,5	194,0	213,5	236,4
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	124,40	140,10	156,30	176,60	199,30	227,40	251,40	286,80	325,40	359,50	398,60
EER	W/W	3,15	3,07	3,01	3,06	3,02	2,91	3,01	2,98	2,90	2,94	2,86
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	39.222	43.370	47.761	55.033	61.559	68.239	78.074	87.785	96.785	107.983	116.017
Druckverlust im System	kPa	50	61	66	88	98	120	63	79	90	94	109
<b>Kühlleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>												
Kühlleistung	kW	202,3	209,6	216,0	263,3	272,4	279,7	331,7	383,3	392,7	446,3	453,4
Leistungsaufnahme	kW	10,5	10,5	10,5	13,1	13,1	13,1	15,8	18,4	18,4	21,0	21,0
Gesamt-Stromaufnahme in Free-Cooling	A	18,0	17,9	17,8	22,2	22,0	21,9	26,2	30,7	30,8	35,4	35,4
EER	W/W	19,26	19,96	20,57	20,06	20,75	21,30	21,06	20,85	21,37	21,25	21,59
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	39.222	43.370	47.761	55.033	61.559	68.239	78.074	87.785	96.785	107.983	116.017
Druckverlust im System	kPa	71	86	96	121	139	171	95	115	133	143	164

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

#### Größe

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Modell: P</b>												
<b>Kühlleistung im mechanischen Betrieb (1)</b>												
Kühlleistung	kW	227,4	251,4	276,7	318,8	356,3	394,6	451,9	508,1	559,8	624,6	670,7
Leistungsaufnahme	kW	73,1	82,8	93,1	105,5	119,8	137,7	152,4	173,0	195,9	215,7	239,0
Stromaufnahme gesamt im Kühlbetrieb	A	125,10	140,90	157,20	177,70	200,70	229,30	253,20	289,00	328,00	362,50	402,20
EER	W/W	3,11	3,03	2,97	3,02	2,98	2,87	2,97	2,94	2,86	2,90	2,81
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	39.073	43.187	47.536	54.768	61.222	67.801	77.644	87.290	96.173	107.317	115.226
Druckverlust im System	kPa	50	60	65	87	97	119	62	78	89	93	108
<b>Kühlleistung im Betrieb Free-Cooling (2)</b>												
Kühlleistung	kW	213,1	221,8	229,3	278,7	289,4	297,7	352,9	407,4	418,1	475,0	482,9
Leistungsaufnahme	kW	10,7	10,7	10,7	13,3	13,3	13,3	16,0	18,6	18,6	21,3	21,3
Gesamt-Stromaufnahme in Free-Cooling	A	18,2	18,1	18,0	22,4	22,3	22,2	26,6	31,1	31,2	35,8	35,8
EER	W/W	20,00	20,82	21,53	20,93	21,73	22,36	22,08	21,85	22,43	22,30	22,66
Wasserdurchsatz Verdampfer	l/h	39.073	43.187	47.536	54.768	61.222	67.801	77.644	87.290	96.173	107.317	115.226
Druckverlust im System	kPa	70	86	96	120	138	169	94	114	132	141	162

(1) Wasser Wärmetauscher Seite Abnehmer 12 °C / 7 °C; Außenluft 35 °C; Mechanischer Betrieb 100%; Free-Cooling 0%

(2) Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / \* °C ; Aria esterna 2 °C

#### ENERGIEKENNZAHLEN (VERORDN. 2016/2281 EU)

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Modell: F</b>												
<b>SEPR - (EN 14825: 2018)</b>												
SEPR	A	W/W	6,24	5,77	6,03	6,11	5,82	5,27	6,09	5,55	5,79	5,55
	E	W/W	6,98	6,31	6,11	6,34	6,16	5,51	6,28	6,19	5,81	5,90
	N	W/W	7,33	7,13	6,84	6,84	6,70	6,12	6,70	6,57	6,21	6,29
	U	W/W	7,10	6,80	6,54	6,66	6,52	5,99	6,66	6,57	6,30	6,31
Water Regulation (1)	A,E,N,U	Typ	FW/F0									

(1) VW/V0 - variabler Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; FW/V0 - fester Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; VW/F0 - variabler Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur; FW/F0 - fester Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur.

Größe		0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Modell: P</b>													
SEPR - (EN 14825: 2018)													
SEPR	A	W/W	6,09	5,62	5,91	5,97	5,68	5,13	5,95	5,51	5,65	5,51	5,57
	E	W/W	6,82	6,16	5,95	6,20	6,01	5,37	6,13	6,04	5,66	5,76	5,59
	N	W/W	7,22	6,98	6,71	6,69	6,54	5,98	6,55	6,42	6,07	6,14	5,92
	U	W/W	6,98	6,64	6,39	6,51	6,39	5,86	6,51	6,42	6,16	6,17	6,03
Water Regulation (1)	A,E,N,U	Typ	FW/F0										

(1) VW/VO - variabler Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; FW/VO - fester Wasserdurchsatz/variable Auslasstemperatur; VW/F0 - variabler Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur; FW/F0 - fester Wasserdurchsatz/feste Auslasstemperatur.

## ELEKTRISCHE DATEN

Größe		0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Elektrische Daten</b>													
Maximaler Strom (FLA)	A	A	190,4	206,8	242,5	271,9	301,2	330,2	378,6	423,4	487,6	516,6	570,9
	E,U	A	209,8	226,2	242,5	291,3	320,6	349,6	398,0	468,1	512,9	561,3	590,3
	N	A	229,2	245,6	261,9	310,7	340,0	369,0	423,3	487,5	532,3	580,7	609,7
	A	A	379,0	434,2	469,9	522,6	551,9	664,4	712,8	757,6	821,8	850,8	905,1
Anlaufstrom (LRA)	E,U	A	398,4	453,6	469,9	542,0	571,3	683,8	732,2	802,3	847,1	895,5	924,5
	N	A	417,8	473,0	489,3	561,4	590,7	703,2	757,5	821,7	866,5	914,9	943,9

## TECHNISCHE DATEN

### Kältekreis

Größe		0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406	
<b>Verdichter</b>													
Typ	A,E,N,U	Typ					Scroll						
Einstellung des Verdichters	A,E,N,U	Typ					On-Off						
Anzahl	A,E,N,U	nr.	4	4	4	4	4	4	5	6	6	6	
Kreise	A,E,N,U	nr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Kältemittel	A,E,N,U	Typ					R410A						
Kühlmittelfüllung gesamt (1)	A	kg	29,00	30,00	40,00	44,00	45,00	43,00	52,00	55,00	69,00	65,00	88,00
	E,U	kg	41,00	40,00	43,00	53,00	53,00	53,00	62,00	75,00	76,00	113,00	112,00
	N	kg	52,00	53,00	53,00	59,00	59,00	70,00	84,00	91,00	90,00	124,00	124,00
Treibhauspotential (GWP)	A,E,N,U						2088						
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	A	tCO <sub>2</sub> eq	60,55	62,64	83,52	91,87	93,96	89,78	108,58	114,84	144,07	135,72	183,74
	E,U	tCO <sub>2</sub> eq	85,61	83,52	89,78	110,66	110,66	110,66	129,46	156,60	158,69	235,94	233,86
	N	tCO <sub>2</sub> eq	108,58	110,66	110,66	123,19	123,19	146,16	175,39	190,01	187,92	258,91	258,91

(1) Der in der Tabelle angeführte Kältemittelinhalt ist ein vorläufiger Schätzwert. Der endgültige Wert der Kältemittelmenge wird auf dem Typenschild des Geräts angeführt. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

### Anlagenseitiger Wärmetauscher

Größe		0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Anlagenseitiger Wärmetauscher</b>												
Typ	A,E,N,U	Typ					Platten					
Anzahl	A,E,N,U	nr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Wasseranschlüsse</b>												
Anschlüsse (in/out)	A,E,N,U	Typ					Genutetem Verbindungsstück					
<b>Wasseranschlüsse ohne Hydronikbausätzen</b>												
Durchmesser (in/out)	A,E,N,U	Ø	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"	4"	4"
<b>Wasseranschlüsse mit Hydronikbausätzen</b>												
Durchmesser (in/out)	A,E,N,U	Ø	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"	4"	4"

Bei den Ausführungen ohne Hydronikbausatz ist der Wasserfilter mit einem Anschlusstutzen im Lieferumfang enthalten. Bei den Ausführungen mit Hydronikbausatz wird er bereits vormontiert geliefert.

## Ventilatoren


Größe		0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Modell: F</b>												
<b>Ventilator</b>												
Typ	A,E,N,U	Typ					Axial					
Anzahl	A	nr.	4	4	6	6	6	8	8	10	10	12
	E,U	nr.	6	6	6	8	8	10	12	12	14	14
	N	nr.	8	8	8	10	10	12	14	14	16	16
Luftdurchsatz	A	m³/h	57.600	57.600	86.400	86.400	86.400	115.200	115.200	144.000	144.000	172.800
	E	m³/h	64.800	64.800	64.800	86.400	86.400	108.000	129.600	129.600	151.200	151.200
	N	m³/h	86.400	86.400	86.400	108.000	108.000	129.600	151.200	151.200	172.800	172.800
	U	m³/h	86.400	86.400	86.400	115.200	115.200	144.000	172.800	172.800	201.600	201.600
Größe		0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Modell: P</b>												
<b>Ventilator</b>												
Typ	A,E,N,U	Typ					Axial					
Anzahl	A	nr.	4	4	6	6	6	8	8	10	10	12
	E,U	nr.	6	6	6	8	8	10	12	12	14	14
	N	nr.	8	8	8	10	10	12	14	14	16	16
Luftdurchsatz	A	m³/h	54.800	54.800	82.200	82.200	82.200	109.600	109.600	137.000	137.000	164.400
	E	m³/h	61.800	61.800	61.800	82.400	82.400	103.000	123.600	123.600	144.200	144.200
	N	m³/h	82.400	82.400	82.400	103.000	103.000	123.600	144.200	144.200	164.800	164.800
	U	m³/h	82.200	82.200	82.200	109.600	109.600	137.000	164.400	164.400	191.800	191.800

## Schalldaten

Größe		0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Schalldaten werden im Kühlbetrieb berechnet (1)</b>												
Schallleistungspegel	A	dB(A)	88,0	88,1	90,3	90,2	90,2	91,7	92,2	93,9	94,4	95,8
Schalldruckpegel (10 m)	E	dB(A)	85,0	85,1	85,1	86,5	86,5	86,5	87,7	89,2	89,7	91,0
	N	dB(A)	86,5	86,6	86,6	87,7	87,7	88,7	90,0	90,5	91,7	92,2
	U	dB(A)	90,2	90,3	90,3	91,7	91,7	92,9	94,4	94,9	96,2	96,7
	A	dB(A)	55,9	56,0	58,0	57,9	57,9	59,3	59,8	61,3	61,8	63,2
	E	dB(A)	52,7	52,8	52,8	54,2	54,2	55,2	56,5	57,0	58,2	58,7
	N	dB(A)	54,2	54,3	54,3	55,2	55,2	56,0	57,2	57,7	58,8	59,3
	U	dB(A)	57,9	58,0	58,0	59,3	59,3	60,4	61,7	62,2	63,4	63,9

(1) Schallleistung: Berechnet auf der Grundlage von Messungen nach UNI EN ISO 9614-2, gemäß den Anforderungen der Eurovent-Zertifizierung; Schalldruck gemessen im freien Feld, 10 m von der Außenfläche des Gerätes entfernt (gemäß UNI EN ISO 3744)

## ABMESSUNGEN

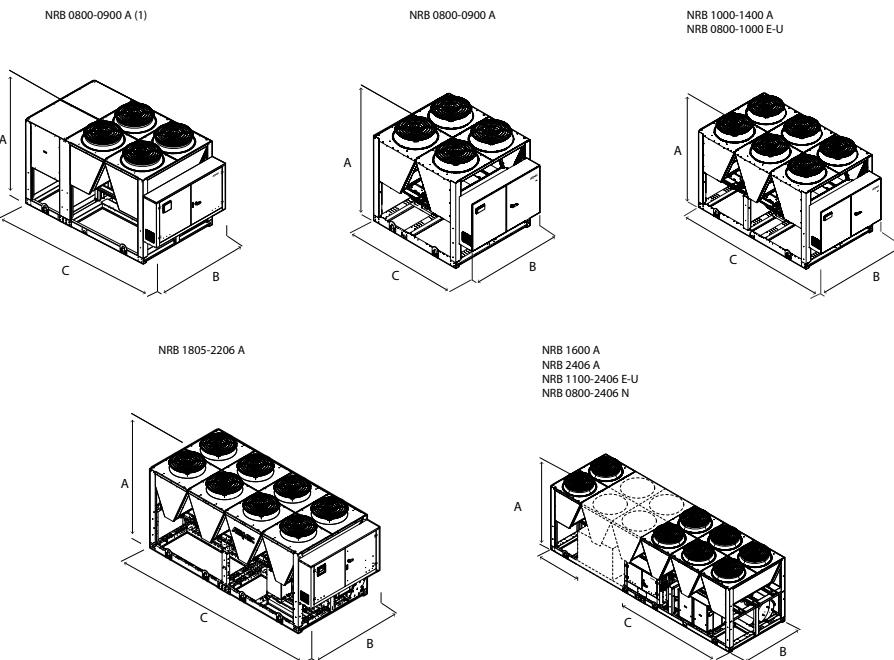

(1) Zusatzmodul für die Aufnahme des Hydronikbausatzes notwendig für die Baugrößen:  
NRB 0800A, 0900A

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Abmessungen und gewicht</b>											
A	A,E,N,U	mm	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
B	A,E,N,U	mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C	A	mm	2.780	2.780	3.970	3.970	3.970	4.760	5.160	6.350	7.140
	E,U	mm	3.970	3.970	3.970	4.760	4.760	5.950	7.140	7.140	8.330
	N	mm	4.760	4.760	4.760	5.950	5.950	7.140	8.330	8.330	9.520

■ Die Einheiten 0800A, 0900A mit der Option "Speicher" haben eine Länge von 3970 mm.

Größe	0800	0900	1000	1100	1200	1400	1600	1805	2006	2206	2406
<b>Hydraulik: 00</b>											
<b>Free-Cooling</b>											
Leergewicht	A	kg	2.570	2.620	3.260	3.330	3.370	3.420	4.080	4.290	5.020
	E,U	kg	3.080	3.130	3.290	3.990	4.060	4.080	4.660	5.350	5.570
	N	kg	3.760	3.800	3.960	4.530	4.610	4.630	5.160	5.940	6.160
<b>Free-cooling plus</b>											
Leergewicht	A	kg	2.630	2.680	3.350	3.420	3.460	3.510	4.200	4.410	5.170
	E,U	kg	3.170	3.220	3.380	4.110	4.180	4.200	4.810	5.530	5.750
	N	kg	3.880	3.920	4.080	4.680	4.760	4.780	5.340	6.150	6.370

Aermec behält sich das Recht vor, als notwendig erachtete Änderungen im Sinne einer Verbesserung des Produkts jederzeit auch mit Änderung der technischen Daten vorzunehmen.

**Aermec S.p.A.**  
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia  
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577  
[www.aermec.com](http://www.aermec.com)