

IT

24/03 - 5906400_00 - 0850211_00
Istruzioni Originali

RPS

Manuale d'uso



■ **REGOLAZIONE RPS**

AERMEC

www.aermec.com

Gentile cliente, la ringraziamo per aver preferito nell'acquisto un prodotto Aermec. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime. La marcatura CE, inoltre, garantisce che gli apparecchi rispondano ai requisiti della direttiva macchine Europea in materia di sicurezza. Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti Aermec sono pertanto sinonimo di sicurezza, qualità e affidabilità. I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Nuovamente grazie.
Aermec S.p.A.

CERTIFICAZIONI AZIENDA



CERTIFICAZIONI SICUREZZA



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'errato smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare la precisione, Aermec non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.

INDICE

1	Descrizione generale	5	5.8	Menù INSTALLATORE.....	11
2	Input/Output scheda di controllo.....	5	5.9	Menù ASSISTENZA.....	12
3	Segnalazione LED	5	5.10	Menù cambio °C/°F.....	14
4	Utilizzo del sistema.....	6	5.11	Segnalazione allarmi.....	14
4.1	Attivazione delle funzionalità Autotest	6	6	Modalità di funzionamento.....	15
5	Uso interfaccia.....	6	6.1	Modalità Auto.....	15
5.1	Struttura hardware	6	6.2	Modalità Manuale.....	15
5.2	Struttura del software	7	6.3	Modalità Aux.....	15
5.3	Pagina principale.....	8	7	Logiche di controllo	15
5.4	Pagina potenza ventilatore di immissione	8	7.1	Antigelo attraverso modulazione di portata	16
5.5	Pagina potenza ventilatore di espulsione.....	9	7.2	Freecooling.....	17
5.6	Pagina password	9	7.3	Lampada sterilizzante	17
5.7	Menù UTENTE.....	10	7.4	Modulazione della ventilazione.....	17
			8	Seriale di supervisione	18

1 DESCRIZIONE GENERALE

Il controllo previsto sull'unità di recupero RPS prevede la gestione di:


- Ricambio dell'aria carica di anidride carbonica e di agenti inquinanti
- In condizioni favorevoli attuare il bypass free cooling.
- Contenere l'incremento di costo energetico con l'impiego di un sistema che recuperi una grande parte del calore contenuto nella corrente d'aria espulsa e lo trasferisca alla corrente di rinnovo.
- Gestione del dispositivo di depurazione dell'aria
- Modulazione della portata aria immessa/espulsa attraverso il controllo della sonda VOC (in presenza di accessorio KVOC800)

2 INPUT/OUTPUT SCHEDA DI CONTROLLO

Nelle tabelle successive è illustrato l'input/output della scheda di controllo, sulla colonna input/output è indicato l'ingresso/uscita come viene chiamata sullo schema elettrico della scheda, la colonna Funzione indica come vengono utilizzati gli ingressi e le uscite sulle varie macchine in cui verrà installata la scheda, e infine, la colonna Caratteristiche elettriche riporta il tipo di segnale elettrico che caratterizza l'ingresso/uscita.

I/O	Funzione	Caratteristiche elettriche
MC5 1-2	Ingresso sonde NTC	R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 3950K
MC5 3-4	Ingresso sonde NTC	R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 3950K
MC5 5-6	Ingresso sonde NTC/ Ingresso analogico 0÷10 V	R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 3950K
MC5 7-8	Ingresso sonde NTC/ Ingresso analogico 4÷20mA	R(25°C) = 10Kohm, B(25°/50°C)= 3950K
M7 1	Ingressi digitali DI1	V max 3.3 [V] / I max 10 [mA]
M7 2	Ingressi digitali COM	---
M7 3	Ingressi digitali DI2	V max 3.3 [V] / I max 10 [mA]
M4	Porta seriale RS485	V max -9 [V] ÷ +14 [V]
M3	Porta seriale TTL	V max 5 [V]
MC2 1	Uscita relè RL1	V max 230 [V]/ I max 5 [A]
MC2 2	Uscita relè RL2	V max 230 [V]/ I max 5 [A]
MC2 3	Uscita relè RL3	V max 230 [V]/ I max 5 [A]
MC2 4	Contatto comune uscite relè	V max 250 [V]/ I max 15 [A]
MC1	Ingresso alimentazione scheda	V max 230 [V]/ I max 1 [A]
MC6 1	Uscita analogica AO1	V max 10.0 [V] / I max 10 [mA]
MC6 2	Comune uscite analogiche	---
MC6 3	Uscita analogica AO2	V max 10.0 [V] / I max 10 [mA]

3 SEGNALAZIONE LED

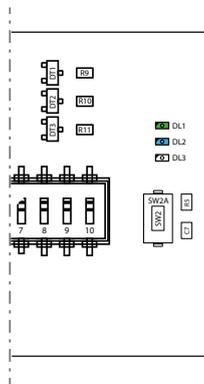

LED	Descrizione
DL1	Sempre acceso (indica che il controllore è un master) Durante l'autotest lampeggia indicandone lo stato
DL2	Presenza allarmi nel sistema
DL3	Il lampeggio indica una corretta comunicazione con l'interfaccia utente

■ Per i collegamenti elettrici fare riferimento allo schema elettrico 085E001.

4 UTILIZZO DEL SISTEMA

4.1 ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ AUTOTEST

Per facilitare eventuali operazioni di test del sistema da parte di installatori, o personale del servizio di assistenza tecnica, si è prevista l'attivazione della funzionalità autotest. Per accedervi si deve premere il tasto SW2 per circa 5 secondi, a seguito di una indicazione luminosa del led DL1 (un lampeggio ogni 2 secondi), si attiva la procedura di autotest. Ad ogni pressione del tasto SW2 si abilita il funzionamento di un carico:

Pressione tasto SW2	Carico attivato	Visualizzazione DL1
Attivazione della procedura con pressione di 10 secondi	Attivazione uscita AO1 (100%)	2 lampeggi ogni 2 secondi
1^ pressione	Attivazione uscita AO2 (100%)	3 lampeggi ogni 2 secondi
2^ pressione	Attivazione C1	4 lampeggi ogni 2 secondi
3^ pressione	Attivazione C2	5 lampeggi ogni 2 secondi
4^ pressione	Attivazione C3	6 lampeggi ogni 2 secondi
5^ pressione	Termine dell'autotest	DL1 spento

■ Al termine della procedura di autotest il controllore riprenderà la normale modalità di funzionamento.

5 USO INTERFACCIA


5.1 STRUTTURA HARDWARE

L'interfaccia utente prevede un display monocromatico e 4 tasti capacitivi. Da questa interfaccia si può:

- Impostare il modo di funzionamento
- Impostare i parametri di funzionamento
- Visualizzare la lettura di tutte le sonde installate
- Attivare la forzatura manuale dei carichi elettrici per semplificare l'eventuale ricerca guasti




5.2 STRUTTURA DEL SOFTWARE

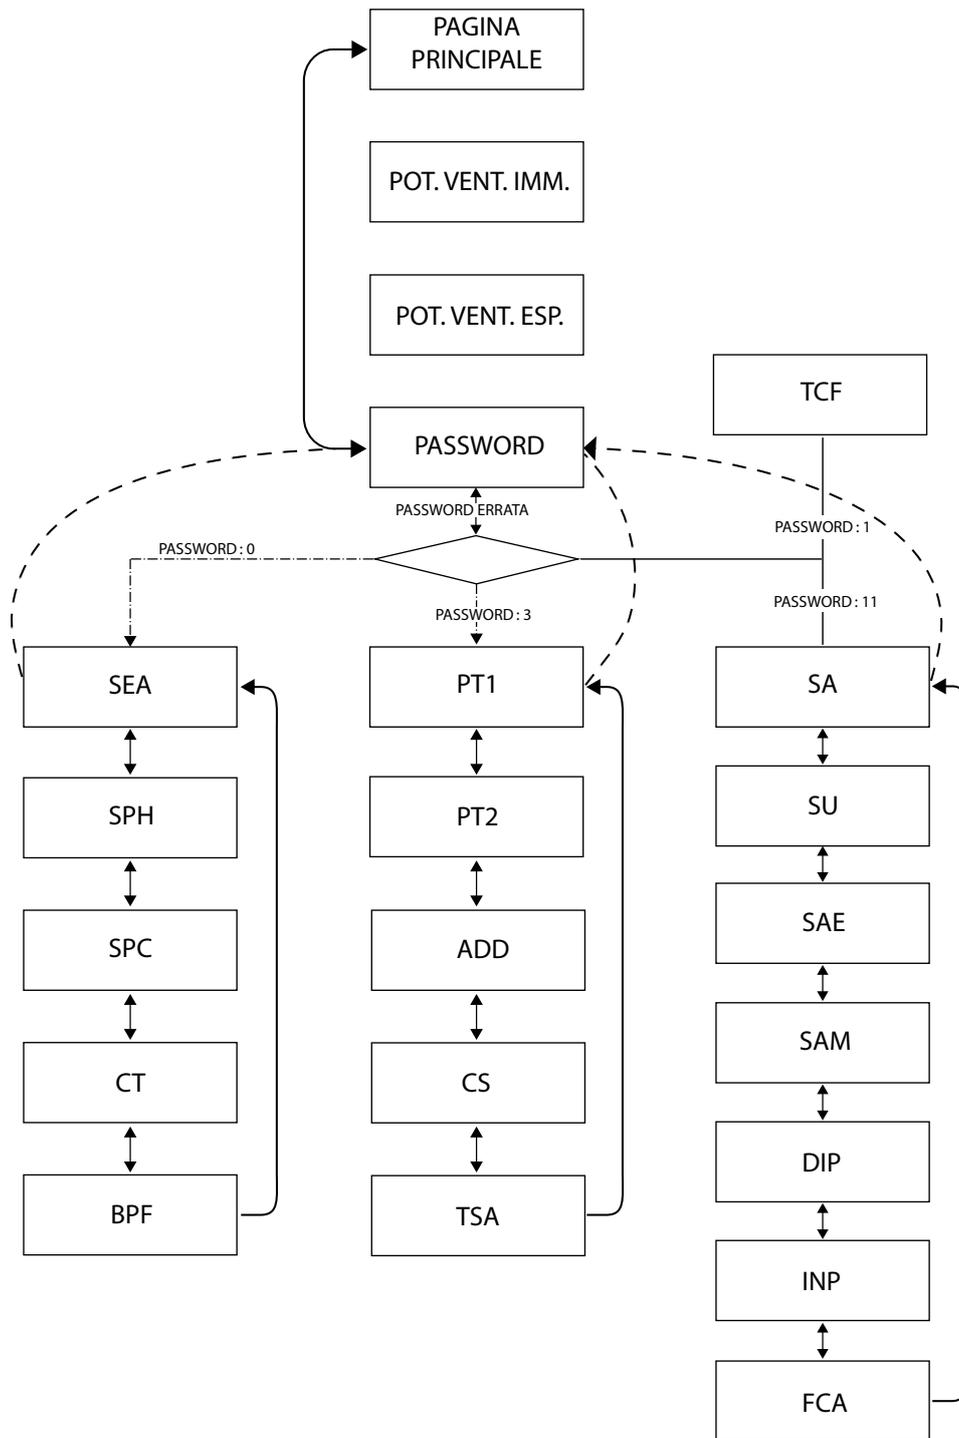


5.3 PAGINA PRINCIPALE

Nella pagina principale dell'interfaccia utente si forniscono le informazioni essenziali inerenti al funzionamento del recuperatore. Nell'immagini sottostanti si riportano tutte le visualizzazioni possibili nella pagina principale.

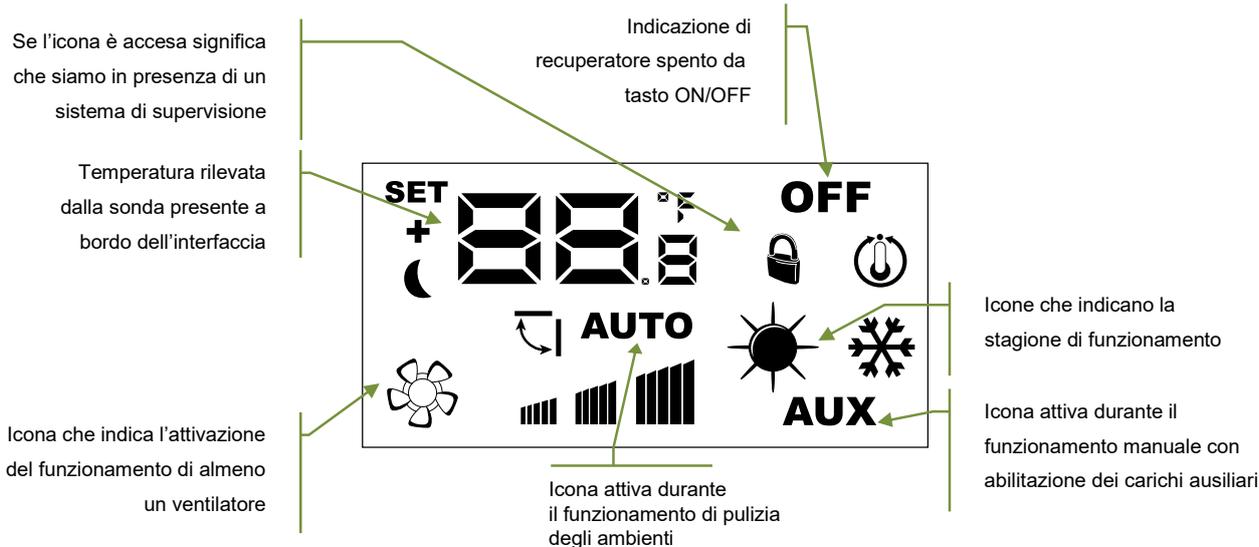

Visualizzazioni possibili della Pagina Principale

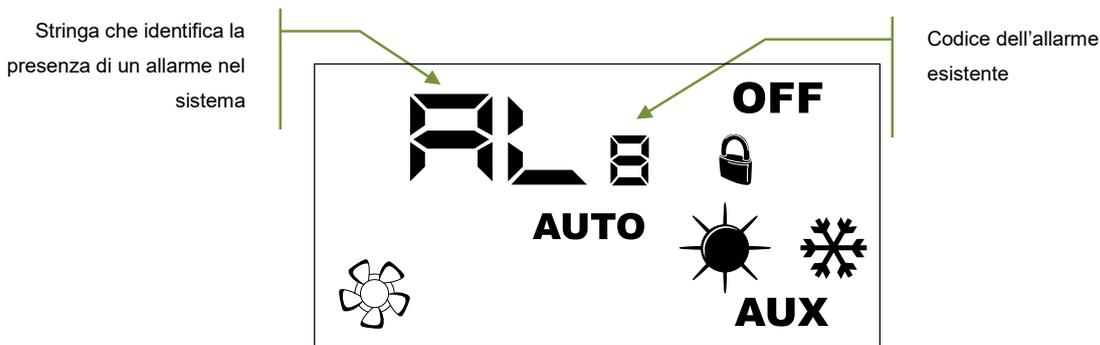

Visualizzazioni possibili della Pagina Principale in presenza di allarme


L'elenco degli allarmi segnalati dall'interfaccia utente sono indicati nella sezione "Segnalazione allarmi". Di seguito si riporta una tabella che identificano altre possibili segnalazioni che possono comparire durante il normale funzionamento:

		Significato indicazione
	Fisso	Funzione invernale
	Non presente	Antigelo
	Lampeggiante	Funzione invernale + bypass freecooling aperto
	Fisso	Funzione estiva
	Lampeggiante	Funzione estiva + bypass freecooling aperto

5.4 PAGINA POTENZA VENTILATORE DI IMMISSIONE

Questo parametro identifica la potenza (espressa come valore percentuale) di funzionamento del ventilatore di immissione durante il modo di funzionamento Manuale e AUX.


Per entrare in modalità modifica si deve premere il tasto (tutta la fase di modifica del dato è evidenziata con il lampeggio dell'icona) , variare il valore con i tasti o e confermare la selezione con la pressione del tasto .

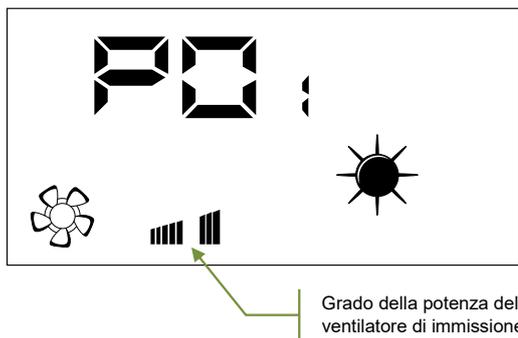

5.5 PAGINA POTENZA VENTILATORE DI ESPULSIONE


Questo parametro identifica la potenza (espressa come valore percentuale) di funzionamento del ventilatore di espulsione durante il modo di funzionamento Manuale e AUX.

Per entrare in modalità modifica si deve premere il tasto  (tutta la fase di modifica del dato è evidenziata con il lampeggio dell'icona ) , variare il valore con i tasti  o  e confermare la selezione con la pressione del tasto .

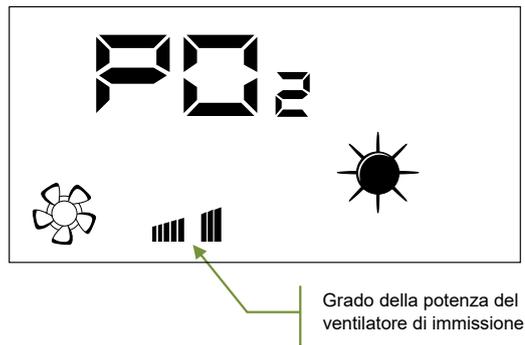

5.6 PAGINA PASSWORD

L'utente può accedere ai parametri dei sotto menù attraverso l'impostazione di password (vedi figura sottostante)

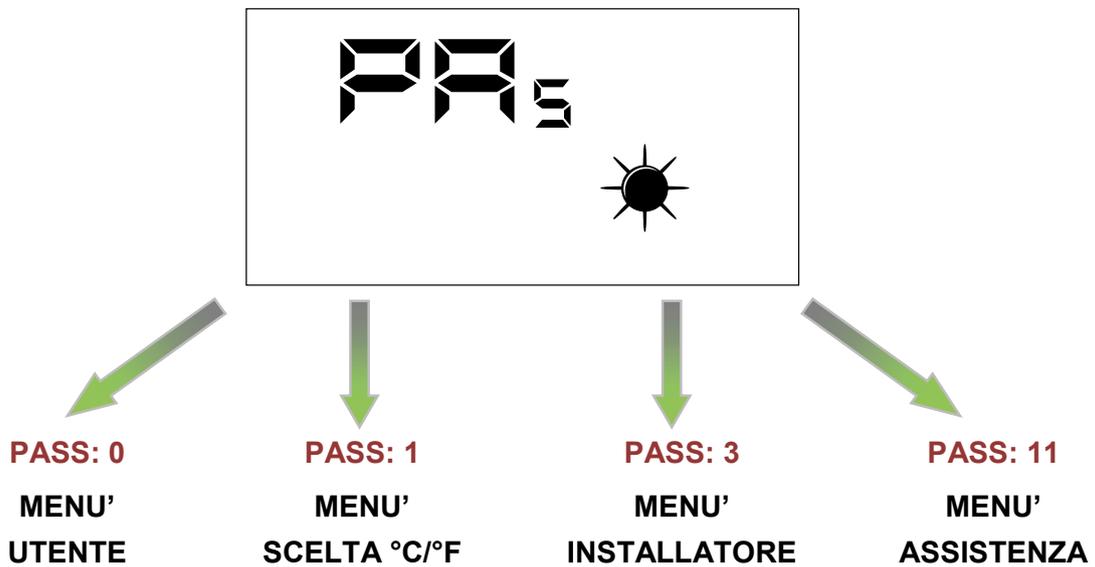

■ Nota:


per modificare tutti i parametri presenti nel firmware dell'interfaccia utente è sufficiente seguire la sequenza di operazioni rappresentate in figura:



5.7 MENÙ UTENTE

Parametro SEA

Con questo parametro si seleziona la stagione di funzionamento del recuperatore di calore.

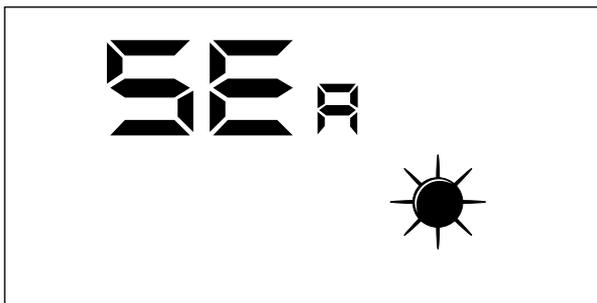


Legenda:

- SEA: 0 = Funzionamento estivo
- SEA: 1 = Funzionamento invernale

Parametro SPH


Questo parametro rappresenta il set di temperatura ambiente desiderato negli ambienti durante il funzionamento invernale.

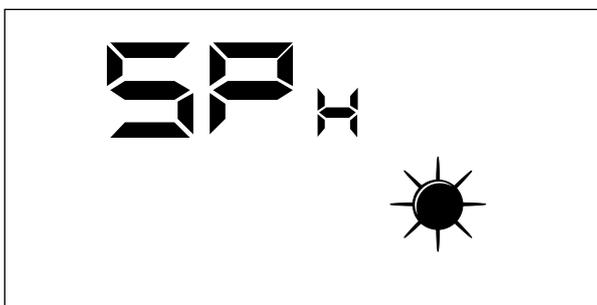

Il range di valori ammessi per questo parametro sono: 12,0 ÷ 40,0 °C

Parametro SPC

Questo parametro rappresenta il set di temperatura ambiente desiderato negli ambienti durante il funzionamento estivo.

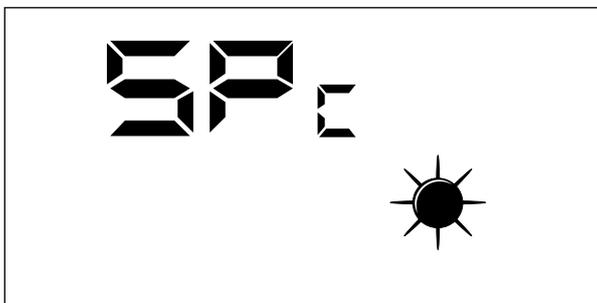


Il range di valori ammessi per questo parametro sono: 8,0 ÷ 33,0 °C.

Parametro CT

Questo parametro (cleaning threshold) rappresenta la soglia, espressa in percentuale, di inquinanti presenti nell'aria sopra la quale si fa intervenire la modulazione della portata dell'aria elaborata dal recuperatore di calore per garantire ambienti sani.




Questo parametro è utilizzato solo in presenza della sonda VOC (accessorio KVOC800).

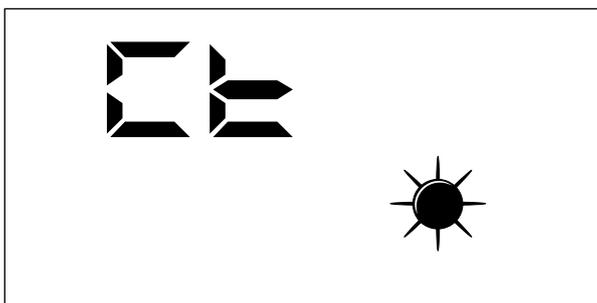

Il range di valori ammessi per questo parametro sono: 1 ÷ 100%.

Parametro BPF

Questo parametro permette all'utente di selezionare la modalità di gestione del freecooling.

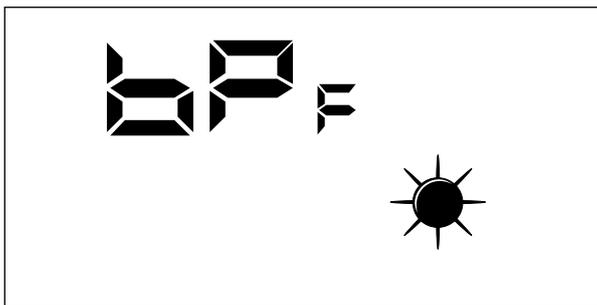

Modalità di gestione del bypass freecooling:


- BPF: 0 = Bypass freecooling non attivo
- BPF: 1 = Bypass con periodo 20 minuti
- BPF: 2 = Bypass con periodo 40 minuti

5.8 MENÙ INSTALLATORE

Parametro PT1




Pagina non usata in questa applicazione.

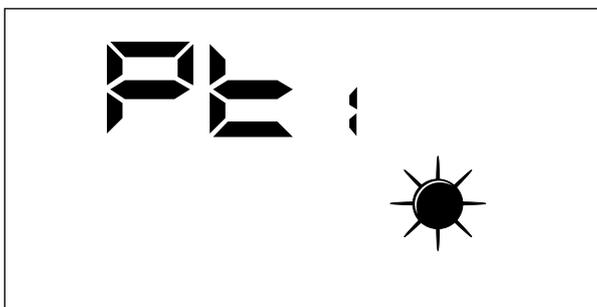

Parametro PT2




Pagina non usata in questa applicazione.

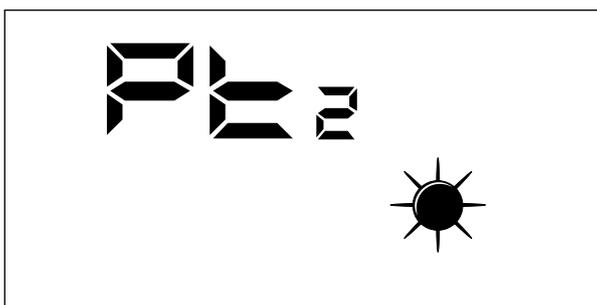

Parametro ADD

Questo parametro rappresenta l'indirizzo seriale del dispositivo per la connessione ad una rete ModBus RS485 (il recuperatore potrà essere visto come un nodo slave della comunicazione seriale).

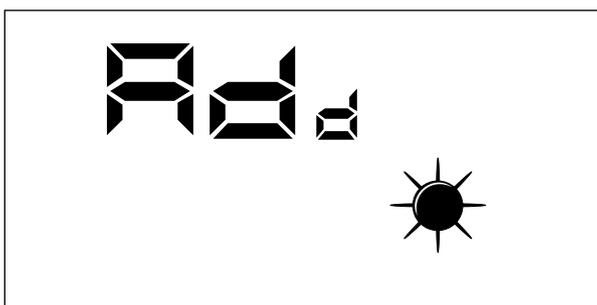


Il range di valori ammessi per questo parametro sono: 0 ÷ 255.

■ Nota: il valore "0" non deve essere considerato come un indirizzo Modbus utilizzabile, ma come valore che disabilita la porta seriale della scheda di controllo.

Parametro CS

Questo parametro permette di abilitare la scrittura di alcuni registri attraverso comandi modbus da parte di un supervisore o BMS.

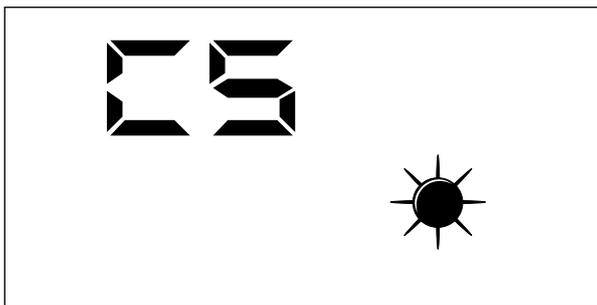


I valori del parametro CS possono essere:

- CS: 0 = Scrittura da seriale Modbus disabilitata
- CS: 1 = Scrittura da seriale Modbus abilitata

Parametro TSA

Questo parametro permette di selezionare il ciclo di funzionamento della modalità AUTO, che riguarda la pulizia dell'aria (forzata dei ventilatori alla massima potenza).

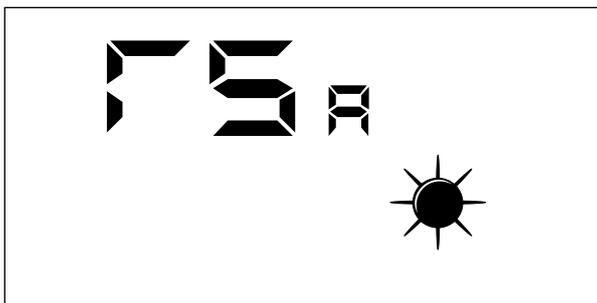

I valori del parametro TSA possono essere:

- TSA: 0 = Periodo del ciclo AUTO di 30 minuti
- TSA: 1 = Periodo del ciclo AUTO di 60 minuti


5.9 MENÙ ASSISTENZA

Le visualizzazioni che sono state introdotte nel menù assistenza sono rivolte ad una utenza competente che conosce la struttura hardware ed i principi di funzionamento del recuperatore. La visualizzazione ed iterazione delle pagine presenti in questa sezione permettono di verificare in sede di collaudo funzionale o di avvio della macchina i seguenti componenti del recuperatore:

- Sonde NTC
- Impostazione dei DIP switch
- Stato degli ingressi digitali
- Forzata dell'attivazione dei carichi e verifica del loro funzionamento

Parametro SA

Pagina per la visualizzazione del valore rilevato dalla sonda SA presente in aspirazione dall'ambiente.

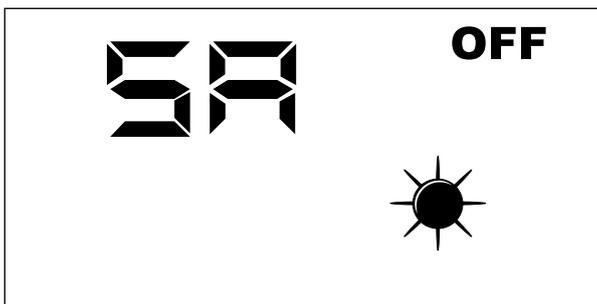


■ Nota: Parametro di sola lettura.

Parametro SW




Pagina non usata in questa applicazione.

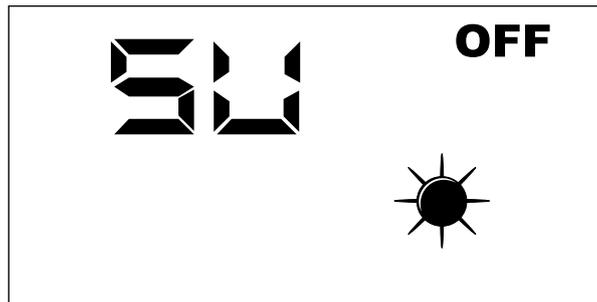

■ Nota: Parametro di sola lettura.

Parametro SAE


Pagina per la visualizzazione del valore rilevato dalla sonda SAE per la lettura della temperatura dell'aria esterna.

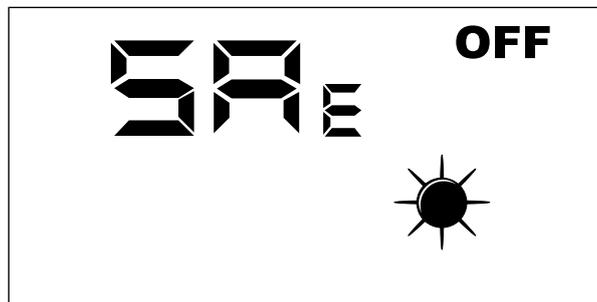

■ Nota: Parametro di sola lettura.

Parametro SAM


Pagina per la visualizzazione del valore rilevato dalla sonda SAM per la lettura della temperatura dell'aria immessa nell'ambiente.

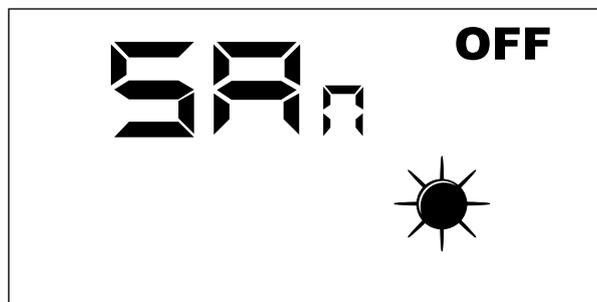

■ Nota: Parametro di sola lettura.

Parametro DIP

Pagina per la visualizzazione in formato decimale dell'impostazione dei DIP switch presenti nella scheda elettronica.

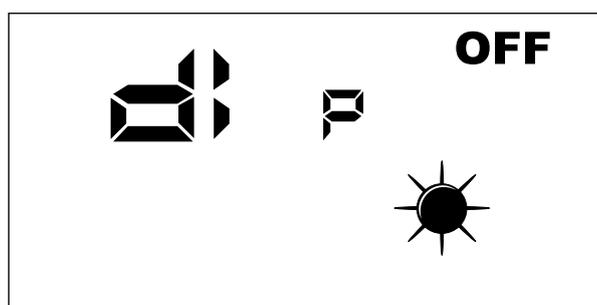


■ Nota: Parametro di sola lettura.

Parametro INP

Pagina non usata in questa applicazione.

Parametro FCA

Pagina per l'attivazione forzata dei carichi elettrici presenti nel recuperatore e per il reset del controllo ore di lavoro dei filtri.

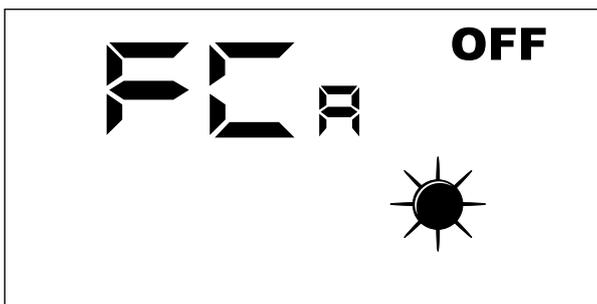


Per attivare il carico desiderato, l'operatore deve impostare il valore ad esso associato (vedi tabella successiva). Nel display rimane visibile il dato impostato per tutta la durata della forzatura (impostato per default pari a 5 secondi). Al termine di questo tempo il valore FCA ritorna a zero con lo spegnimento del carico.

Corrispondenza tra parametro FCA e carico attivato manualmente

Valore FCA	Carico attivato per un tempo di 5 secondi
1	Ventilatore 1 alla velocità massima
2	Ventilatore 2 alla velocità massima
3	Reset allarme ore funz. filtri
4	Non utilizzato
5	Non utilizzato
6	Non utilizzato
7	Non utilizzato
8	LAMPADA

5.10 MENÙ CAMBIO °C/°F

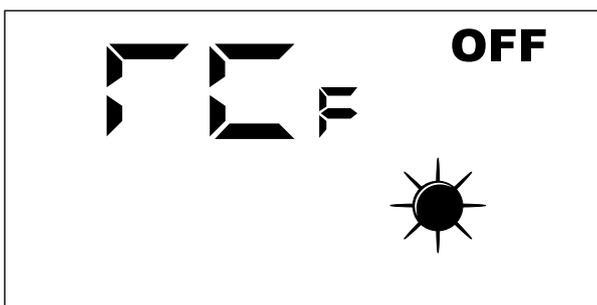

Legenda:

— 0 = °C

— 1 = °F

5.11 SEGNALAZIONE ALLARMI

Il pannello interfaccia utente evidenzia alcune anomalie del sistema con una stringa alfanumerica, nella tabella sottostante sono riportate tutte le segnalazioni di allarmi previsti nel sistema.

Sigla allarme	Descrizione
RL0	Comunicazione assente tra scheda RepControl ed interfaccia utente
RL1	Sonda aria ambiente presente nel pannello interfaccia guasta
RL2	Fusibile F3 guasto
RL3	Fusibile F2 guasto
RL4	Sonda SA guasta
RL5	Sonda SAM guasta
RL6	Sonda SAE guasta
RL7	Non utilizzato
RL8	Pulizia filtri

6 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

6.1 MODALITÀ AUTO

Questa modalità di funzionamento prevede il rinnovo dell'aria degli ambienti utilizzando la massima portata dei ventilatori di immissione e di espulsione. Per attivare questa procedura l'utente dovrà intervenire nel tasto Mode/Select  del pannello interfaccia fino all'apparizione dell'icona "AUTO".

La durata di questa funzione dipende dal parametro TSA (sanification time) impostabile dal pannello interfaccia utente della macchina.

TSA = 0 (30 minuti)

TSA = 1 (60 minuti)

Allo scadere di questo intervallo di tempo il sistema ritorna a funzionare nella modalità di funzionamento che era stata impostata precedentemente alla procedura di pulizia degli ambienti.

6.2 MODALITÀ MANUALE

Questa modalità di funzionamento prevede l'attivazione dei ventilatori di immissione e di espulsione secondo i parametri Po1 e Po2. Per attivare questa procedura l'utente dovrà intervenire nel tasto Mode/Select  del pannello interfaccia fino alla sparizione sia dell'icona "AUTO" che "AUX".

I parametri Po1 e Po2 indicano un valore percentuale di portata (riferito alla massima dei ventilatori installati) che si vuole garantire in un ciclo di funzionamento di un'ora, questi parametri quindi possono essere legati al ricambio d'aria (volume d'aria movimentato) che si vuole garantire all'ambiente.

Il controllo fornirà un riferimento di funzionamento costante tale da garantire una portata istantanea costante:

$$PISTx = Pox * PMAX$$

Legenda:

PISTx : portata istantanea di immissione o espulsione

Pox: puo essere Po1 o Po2 in relazione se è il ventilatore di immissione o espulsione

PMAX : portata massima del ventilatore

6.3 MODALITÀ AUX

Questa modalità di funzionamento è del tutto simile al modo manuale. Per attivare questa procedura l'utente dovrà intervenire nel tasto Mode/Select  del pannello interfaccia fino all'apparizione dell'icona "AUX"


7 LOGICHE DI CONTROLLO

Di seguito si riporta la tabella che evidenzia le logiche di controllo abilitate per ciascuna modalità di funzionamento del recuperatore di calore:

FUNZIONE	MODO DI FUNZIONAMENTO		
	Auto	Manuale	Aux
Antigelo attraverso modulazione portata	X	X	X
Freecooling		X	X
Attivazione lampada sterilizzante	X	X	X
Funzione di pulizia dell'aria degli ambienti	X		
Modulazione della porta tramite segnale sonda VOC		X	X

7.1 ANTIGELO ATTRAVERSO MODULAZIONE DI PORTATA

Durante il funzionamento invernale, il recuperatore prevede la modulazione della portata d'aria immessa così da impedire la formazione della brina nello scambiatore e l'estensione del limite operativo fino a -10 [°C] di aria esterna.

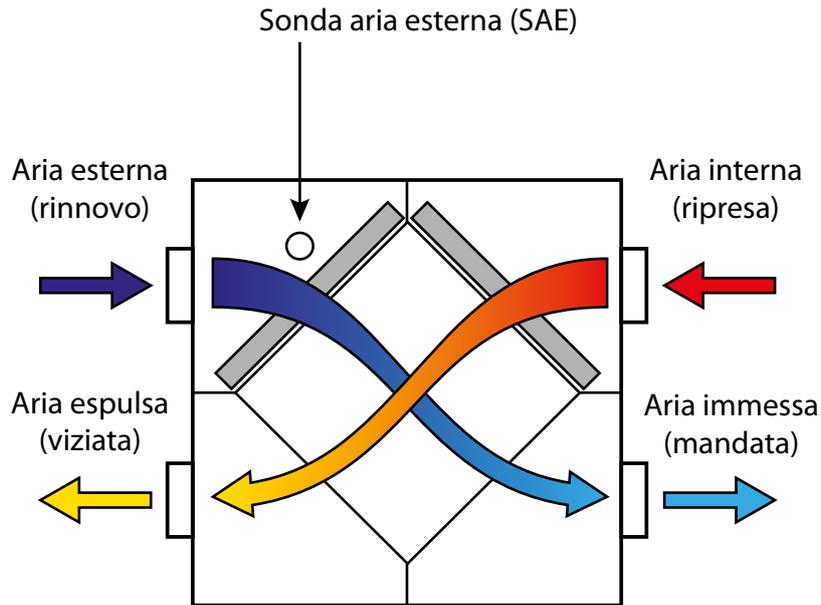


■ Nota: l'immagine riporta l'unità RPLI, ma solo a scopo esemplificativo. La logica di funzionamento rimane invariata.

La modulazione della portata di rinnovo è legata funzionalmente alla TSAE secondo le seguenti relazioni:

$$PI = P_{o1} * P_{MAX} * Ci(T)$$

Dove "Ci" è la correzione della portata di immissione in relazione alla temperatura aria esterna (curva evidenziata nel successivo grafico)

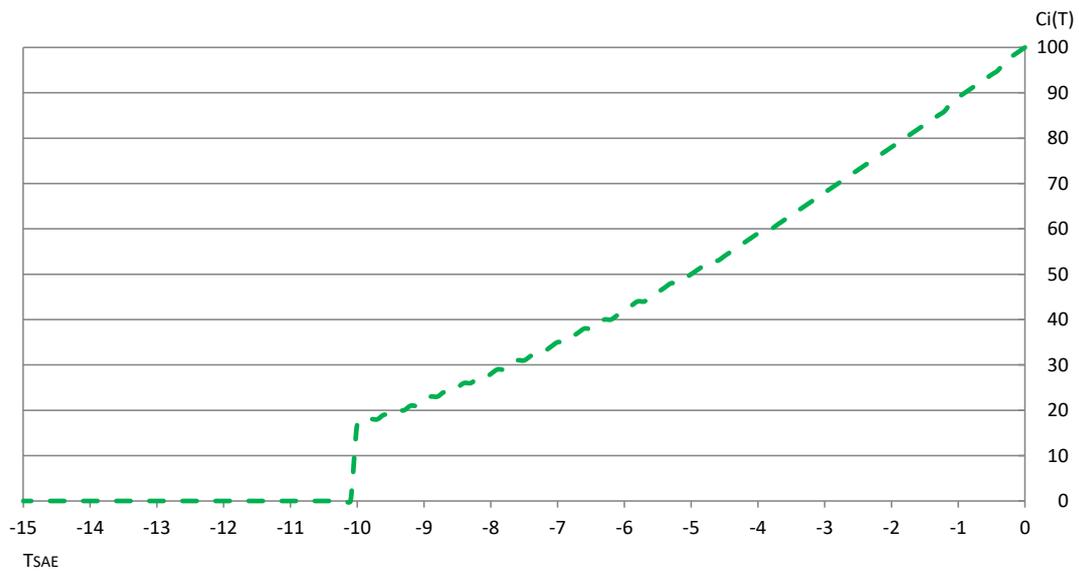

7.2 FREECOOLING


La logica di regolazione prevede la funzione di raffrescamento attraverso l'immissione di aria esterna non trattata, questa funzione può essere eseguita solo attraverso cicli di immissione ed espulsione dell'aria.

Affinché si attivi la funzione di freecooling la regolazione deve controllare istantaneamente le seguenti 3 variabili:

- TSET AMBIENTE : set d'ambiente
- TSAE : temperatura aria esterna
- TAMBIENTE : temperatura ambiente

Se le temperature degli ambienti interni superano il set impostato, e se la TSAE è inferiore alla TSET, il recuperatore tende a ripristinare le condizioni desiderate dall'utente tramite l'immissione di aria esterna non trattata; per soddisfare tale requisito la scheda di controllo prevede cicli di funzionamento alternato dei ventilatori di immissione e di espulsione. Il periodo di funzionamento dei ventilatori può assumere i valori di 20/40 minuti e può essere selezionato attraverso il parametro BPF.

Funzionamento del Freecooling

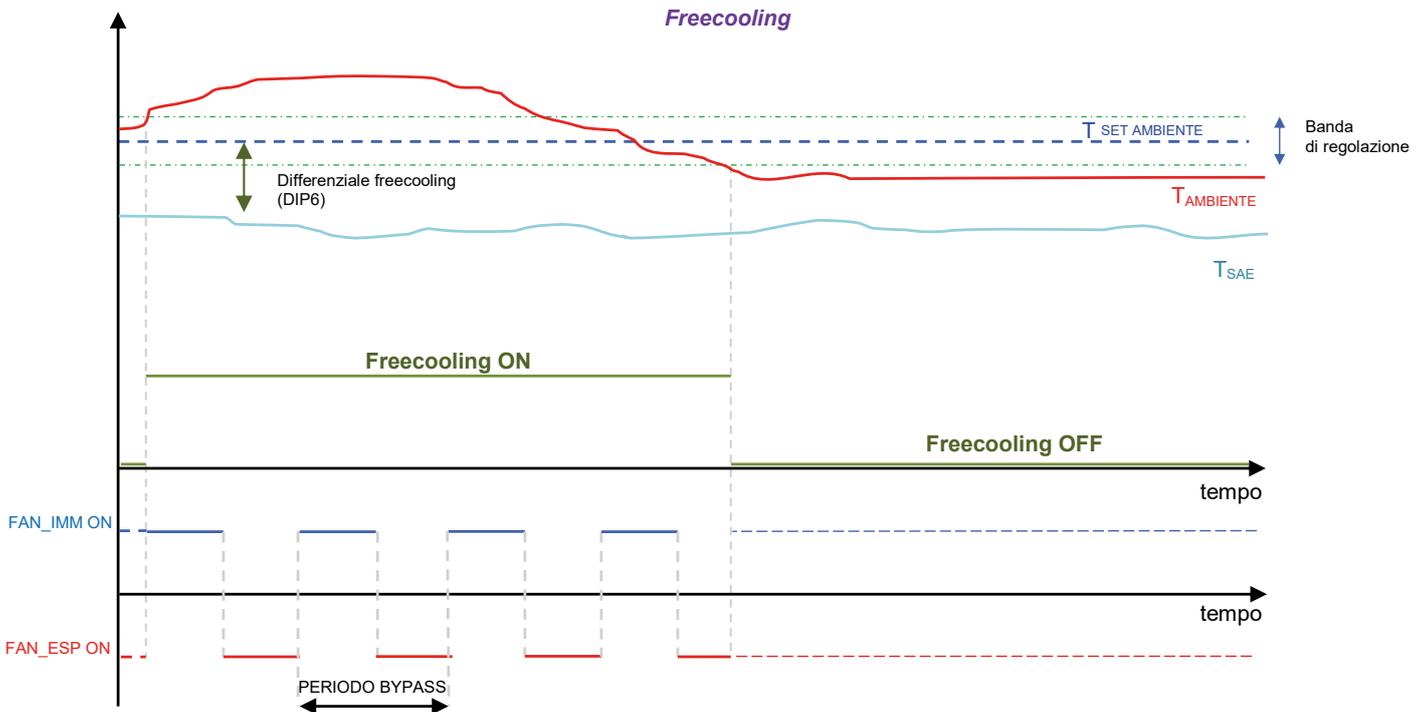

7.3 LAMPADA STERILIZZANTE

L'accessorio di depurazione dell'aria è acceso in corrispondenza dell'attivazione del ventilatore di immissione per garantire la sanificazione dall'aria che fluisce nell'ambiente.

7.4 MODULAZIONE DELLA VENTILAZIONE

Per ottimizzare i consumi elettrici richiesti dal ricambio d'aria degli ambienti, in presenza di una sonda VOC (accessorio KVOC800), può essere attivata una funzione di modulazione della portata dell'aria in relazione alla qualità della stessa.

Tale funzione può essere utilizzata:

1. In presenza della sonda VOC
2. Quando il regolatore lavora in modalità manuale o AUX.

L'algoritmo prevede, con cadenza di un minuto:

- Di incrementare la portata dell'aria immessa ed espulsa se il dato di qualità dell'aria (espresso in %) è superiore al valore di soglia impostato nel parametro "CE".
- Di riportare gradualmente la portata dell'aria immessa ed espulsa ai valori definiti dai parametri $PQ1$ e $PQ2$ se il dato di qualità dell'aria (espresso in %) è inferiore al valore di soglia impostato nel parametro "CE".

Benefici della funzione: risparmio energetico e comfort acustico in quanto si possono parametrizzare le portate di immissione e di espulsione (parametri $PQ1$ e $PQ2$) a valori molto bassi che garantiscono il minimo ricambio.

Solo quando gli ambienti presentano condizioni di occupazione ed utilizzo che rendono l'aria degli ambienti insalubre e con concentrazioni di gas inquinanti sopra la soglia desiderata si fa aumentare la portata di aria elaborata dal recuperatore.

8 SERIALE DI SUPERVISIONE

La presente regolazione prevede di serie la gestione della seriale RS485 con cui possono essere connessi come slave ad una rete modbus. I parametri di comunicazione sono:

- Modbus RTU
- Baud Rate 19200 bit/s
- Bit stop 2
- No Parity

I dati modbus che possono essere letti/scritti da un sistema di supervisione sono i seguenti:

Variabili Modbus presenti nell'applicativo

LABEL	Descrizione	Comandi		Valori		Unità	ADD
		0x03	0x10/0x06	Min	Max		
STATO_BMS	Stato della macchina	Si	Si	0	1	---	0
MODE_BMS	Valore modo funzionamento impostato localmente	Si	Si	1	3	---	1
SEASON_BMS	Stagione di funzionamento	Si	Si	0	1	---	2
POW1_BMS	Potenza parametrizzata ventilatore 1	Si	Si	0	100	%	3
POW2_BMS	Potenza parametrizzata ventilatore 2	Si	Si	0	100	%	4
SETC_BMS	Valore setpoint regolazione a freddo	Si	Si	80	330	°C/10	5
SETH_BMS	Valore setpoint regolazione a caldo	Si	Si	120	400	°C/10	6
FREECOOLING_BMS	Parametro Freecooling	Si	Si	0	2	---	7
SOGLIA_VOC	Soglia attivazione VOC	Si	Si	0	100	%	8
SA_BMS	Sonda aria ambiente espulsa	Si	No	-99	700	°C/10	9
SAE_BMS	Sonda aria esterna	Si	No	-99	700	°C/10	10
SAM_BMS	Sonda aria immessa	Si	No	-99	700	°C/10	11
SAEXIT_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
VOC_BMS	Sonda qualità dell'aria	Si	No	0	100	%	13
SV_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
SVC_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
SAT_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
SINT_BMS	Valore letto dalla sonda presente nell'interfaccia utente	Si	No	-99	700	°C/10	17
HH_FILTRO	Ore funzionamento del filtro	Si	No	0	65536	Ore	18
ALARM_BMS	Allarmi riscontrati sull'unità recuperatore	Si	No	0	127	---	19
DIP_BMS	Configurazione DIP switch	Si	No	0	1023	---	20
DIP_EXP_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
DIGIN_BMS	Stato degli ingressi digitali	Si	No	0	119	---	22
RELE_BMS	Stato dei relé della scheda elettronica	Si	No	0	119	---	23
OUT_A01_BMS	Uscita analogica A01	Si	No	0	100	%	24
OUT_A02_BMS	Uscita analogica A02	Si	No	0	100	%	25
OUT_A01_EXP_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
OUT_A02_EXP_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
S_V_BMS	Versione software	Si	No	0	999	---	28
PT1_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
PT2_BMS	Non utilizzato	---	---	---	---	---	---
TSA_BMS	Selezione del tempo di pulizia aria ambienti 0 -> 1/2 ora 1 -> 1 ora	Si	No	0	1	---	31

■ Nota: ogni modifica dei dati operata dal BMS è seguita dalla memorizzazione in eeprom del valore.

STATO_BMS

La variabile "STATO_BMS" indica lo stato di abilitazione del controllore e può assumere due valori:

- 0: Non abilitata a funzionare
- 1: Abilitata a funzionare

MODE_BMS

La variabile "MODE_BMS" rappresenta il modo di funzionamento del controllore e può assumere tre valori:

- 1: Modo manuale
- 2: Modo AUX
- 3: Modo AUTO

SEASON_BMS

La variabile "SEASON_BMS" indica la stagione di funzionamento del controllore e può assumere due valori:

- 0: Funzionamento estivo
- 1: Funzionamento invernale

POW1_BMS

La variabile "POW1_BMS" rappresenta la velocità di funzionamento con cui si desidera far lavorare il ventilatore di immissione quando si è in modalità manuale o AUX.

POW2_BMS

La variabile "POW2_BMS" rappresenta la velocità di funzionamento con cui si desidera far lavorare il ventilatore di espulsione quando si è in modalità manuale o AUX.

SETC_BMS

La variabile "SETC_BMS" rappresenta il setpoint di funzionamento usato dal controllore durante il funzionamento estivo.

SETH_BMS

La variabile "SETH_BMS" rappresenta il setpoint di funzionamento usato dal controllore durante il funzionamento invernale.

FREECOOLING_BMS

La variabile FREECOOLING può assumere 3 valori:

- 0: Freecooling non abilitato
- 1: Freecooling abilitato e nel caso di freecooling su alternanza dei flussi si impone il periodo di funzionamento di 2 minuti
- 2: Freecooling abilitato e nel caso di freecooling su alternanza dei flussi si impone il periodo di funzionamento di 4 minuti

ALARM_BMS

La variabile "ALARM_BMS" indica le anomalie presenti nel sistema, ad ogni bit è associata un'indicazione precisa:

- Bit 0: Allarme pulizia filtro o ingresso pressostato
- Bit 1: Allarme comunicazione con la scheda slave
- Bit 2: Allarme sonda aria esterna
- Bit 3: Allarme sonda aria immessa
- Bit 4: Allarme sonda aria espulsa
- Bit 5: Allarme sonda VOC

DIGIN_BMS

La variabile "DIGIN_BMS" indica lo stato degli ingressi digitali presenti nella scheda, ad ogni bit è associata un'indicazione precisa:

- Bit 0: DI1 scheda
- Bit 1: DI2 scheda
- Bit 2: Stato tasto scheda

RELE_BMS

La variabile "RELE_BMS" indica lo stato degli ingressi digitali presenti nella scheda, ad ogni bit è associata un'indicazione precisa:

- Bit 0: Relè 1
- Bit 1: Relè 2
- Bit 2: Relè 3

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=20683>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=20684>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=20685>



Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577

marketing@aermec.com - www.aermec.com



SERVIZI ASSISTENZA TECNICA

Per il Servizio Assistenza Tecnica fare riferimento all'elenco allegato all'unità.
L'elenco è anche consultabile sul sito
www.aermec.com/Servizi/Aermec è vicino a te.

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION
HERUNTER:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=20686>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=20687>